



SCHEMAT INSTALACJI PALIWOWEJ

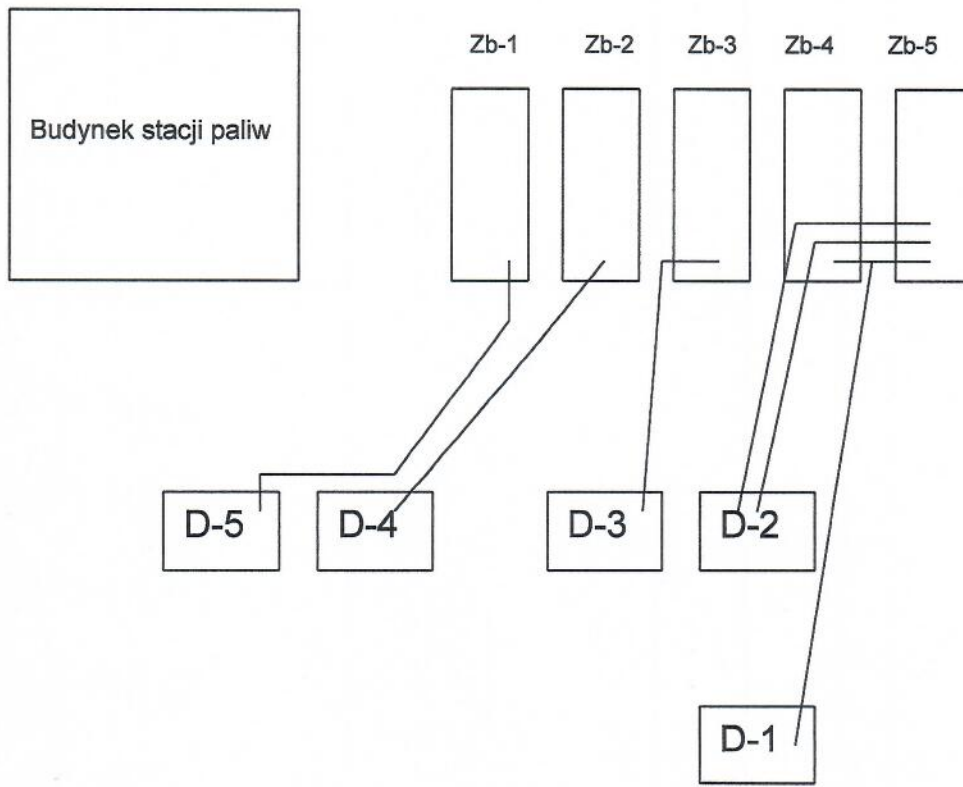

Rurociąg ssący ϕ 40mm prowadzony w rurach ochronnych ϕ 50mm

SCHEMAT INSTALACJI ZLEWOWEJ

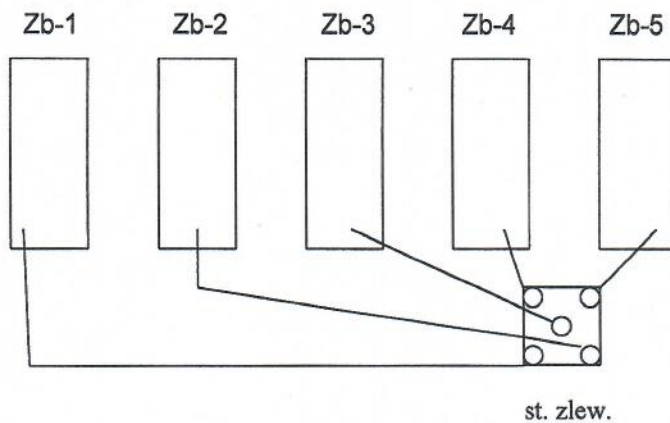

D.T.	Zal. nr 8
ZZ	